





Bx03

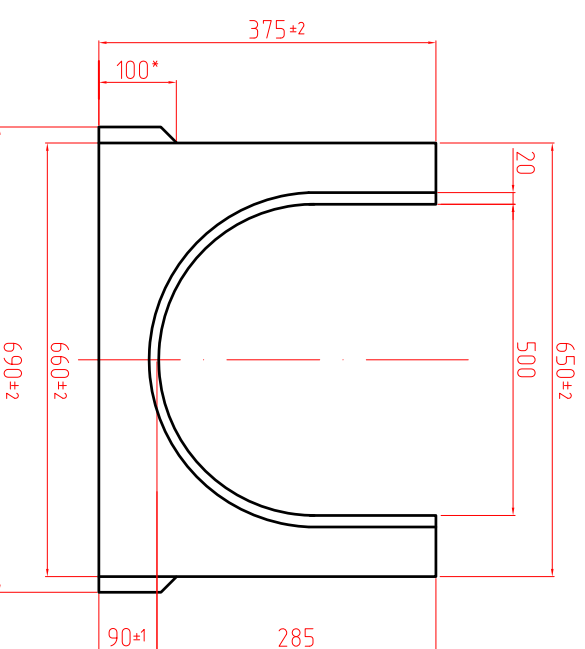

A-A

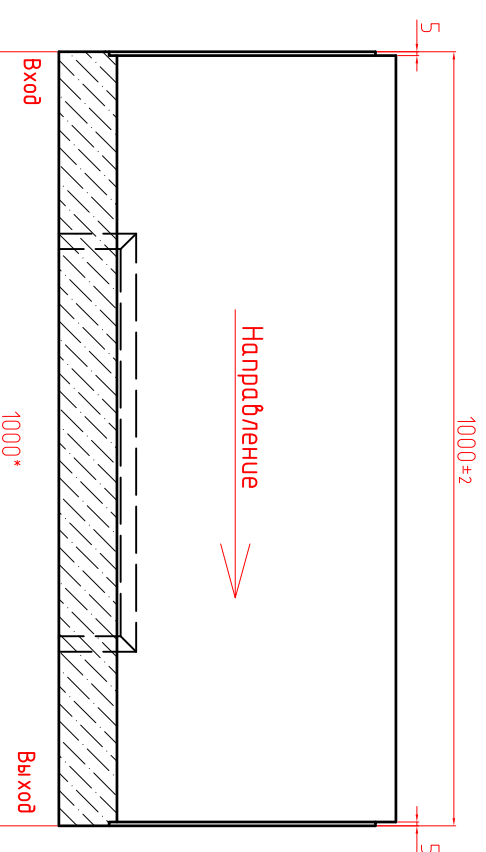

БиxO3

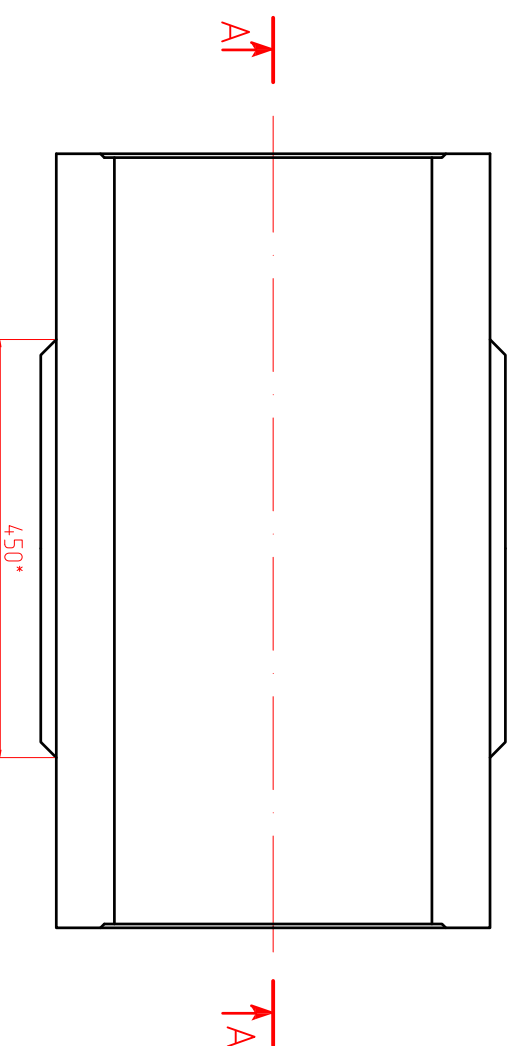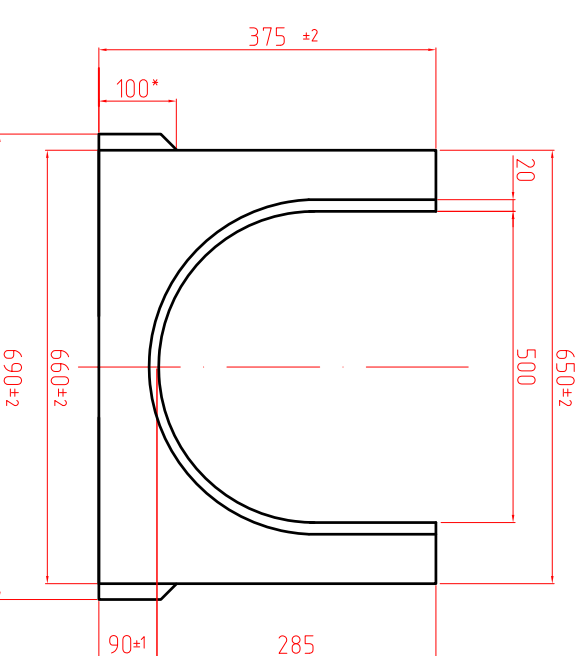

Примечание:

1. размеры даны в мм;
2. * – размер для справки.

						СТО 25199238-001-2019
Изм./Лист		Н дѡкум.		Подп.	Дата	ООО "СТИЛОТ"
Разраб.		Голубицкий				Система пожарной безопасности водопровода
Проверил		Василенко				
Н.контрôль						
Т.контрôль						
Утвердил		Кирилло				Лоток SteelPlus DN 500, НЗ75 армикул ВР50375
						 STEELOТ г. Москва
		Статья	Лист	Листов		
		P	1	1		